

dne **17. 3. 2025** od **8:30** do **14:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Skrbeň (okres Olomouc)

Spálená: č. o. 1-15

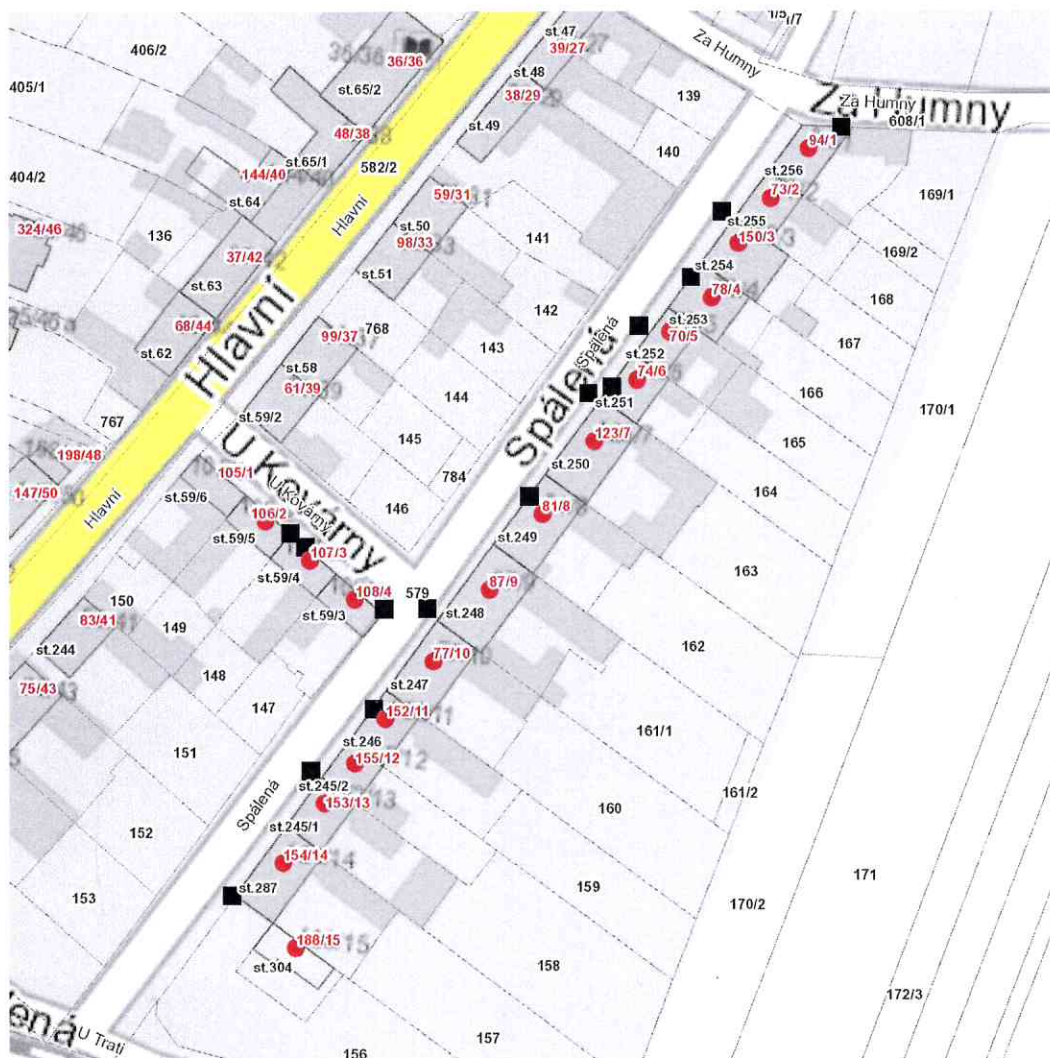
U Kovárny: č. o. 2, 3, 4

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTRINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).

dne 17. 3. 2025 od 8:30 do 14:30 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: 2zsbz6z (Obec Skrbeň)